


## 120.8 Dettaglio pilastro tra locali generici di unità abitative diverse

# YTONG

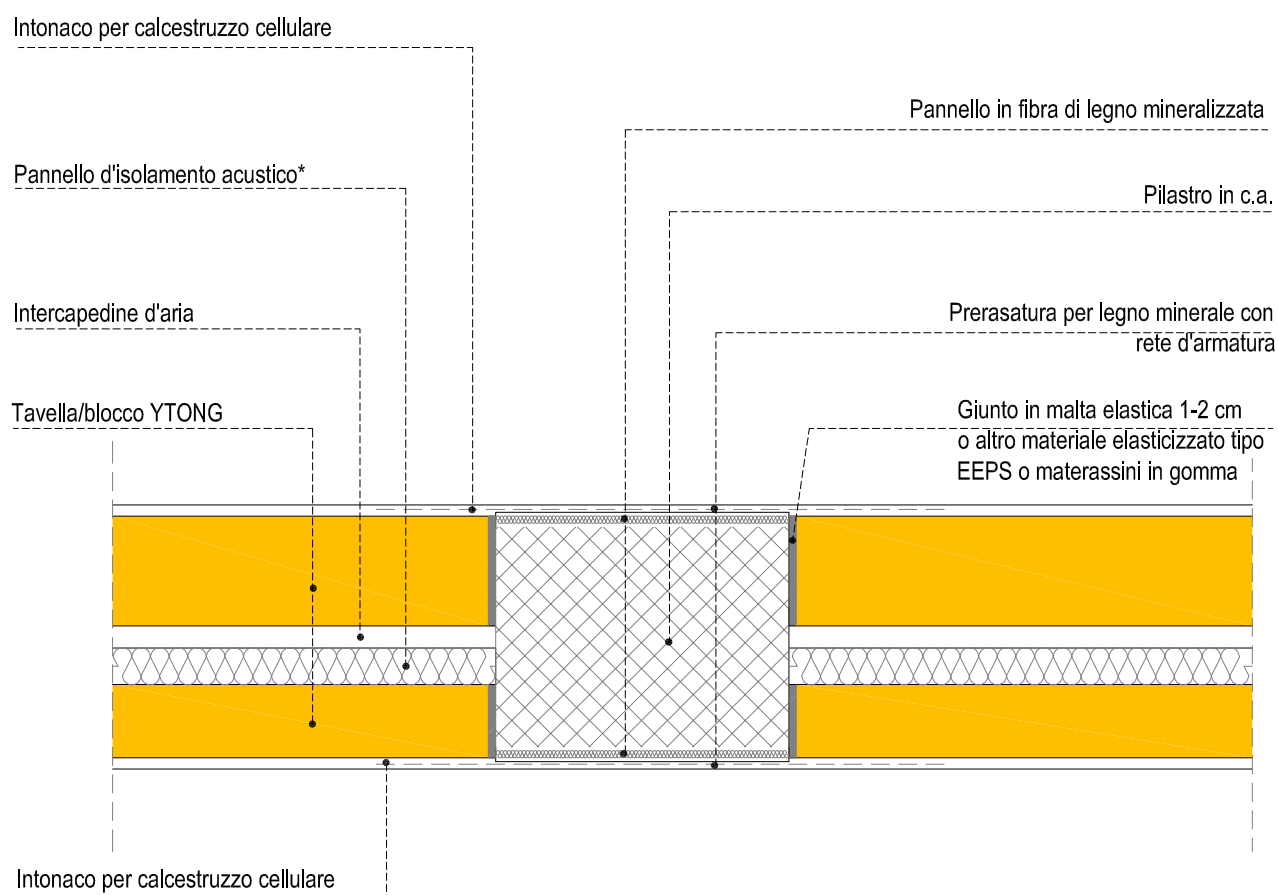

\* Il tipo di pannello acustico in intercapedine deve essere valutato sulla base dei rapporti di prova disponibili e in considerazione delle effettive condizioni di posa (trasmissioni laterali, tracce e scatole impiantistiche ecc.)