



**CAODURO® S.p.A.**  
 Via Chiappese 15 – Cavazzale (VI)  
 ☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164  
 ✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data 24/03/2010

Rif. SIST. CONTROLLO FUMO E CALORE


Rev. 01

Autore DRG

DOC. sc\_ENFC BV

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

### E.N.F.C. SMOKE OUT PER APPLICAZIONE SU VANO LUCERNARI CONTINUI

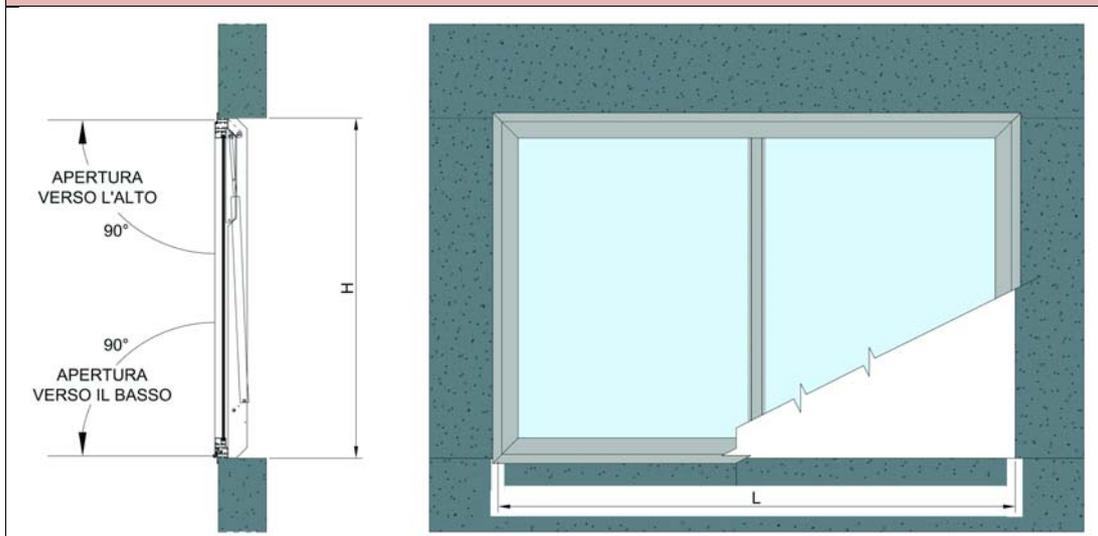

**TABELLA DIMENSIONI cm**

SERRAMENTO	FORO MURO
LUCE NETTA NOMINALE	H x L cm
80 x 250	89 x 259
100 x 100	109 x 109
100 x 150	109 x 159
100 x 200	109 x 209
100 x 250	109 x 259
110 x 110	119 x 119
120 x 200	129 x 209
140 x 150	149 x 159

I valori di superficie utile d'apertura Aa dei singoli dispositivi possono essere richiesti direttamente alla sede.

Per dimensioni non in tabelle rivolgersi direttamente alla sede.

REQUISITI DI PRESTAZIONE E QUALIFICAZIONE	
CARICO VENTO	WL 1500
AFFIDABILITA'	Re 50
BASSA TEMPERATURA	T(00)
RESISTENZA AL CALORE	B300
PMMA	EUROCLASSE E
PC	BS1D0



ASSOCIATO

